

Организация И.К.Е.И.ч.и.е.в.о.в.о.в.
 Адрес Тещевская 4 Б ВП
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 428121

Спод.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.25 - 250.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 1 л/Имп


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		Работы Тр
23.09.20	3.148	113.4258	114.3398	-	0.00	0.9141	72.70	45.03	27.67	0.15	23.85	0.15
24.09.20	4.589	148.5586	149.3594	-	1.47	0.8008	73.66	42.85	30.81	0.00	24.00	0.00
25.09.20	5.809	185.6094	186.5547	-	0.00	0.9453	73.32	42.09	31.22	0.00	24.00	0.00
26.09.20	5.929	165.8320	166.7188	-	0.01	0.8867	76.03	40.35	35.68	0.00	24.00	0.00
27.09.20	5.793	162.8750	164.0664	-	0.04	1.1914	75.49	39.99	35.50	0.00	24.00	0.00
28.09.20	5.790	169.2344	170.0039	-	0.00	0.7695	75.31	41.17	34.14	0.00	24.00	0.00
29.09.20	5.921	169.8711	169.7852	-	0.11	0.9141	76.08	41.09	34.99	0.00	24.00	0.00
30.09.20	5.658	153.6875	154.4141	-	0.00	0.7266	77.10	40.36	36.74	0.00	24.00	0.00
01.10.20	5.689	169.5977	170.6563	-	0.00	1.0586	75.02	41.56	33.47	0.00	24.00	0.00
02.10.20	5.487	164.3789	165.0703	-	0.06	0.6914	74.91	41.60	33.31	0.00	24.00	0.00
03.10.20	5.560	159.7031	160.3047	-	0.00	0.6016	75.65	40.90	34.74	0.00	24.00	0.00
04.10.20	6.842	198.1406	198.9961	-	0.03	0.8555	75.84	41.38	34.46	0.00	24.00	0.00
05.10.20	6.865	211.1953	212.2930	-	0.05	1.0977	74.85	42.42	32.43	0.00	24.00	0.00
06.10.20	5.984	174.9219	175.4258	-	0.00	0.5039	75.36	41.22	34.14	0.00	24.00	0.00
07.10.20	5.978	194.4375	195.3320	-	0.00	0.8945	73.01	42.34	30.67	0.00	24.00	0.00
08.10.20	6.174	217.4570	218.8477	-	0.02	1.3906	71.68	43.37	28.32	0.00	24.00	0.00
09.10.20	5.672	194.4492	195.1250	-	0.00	0.6758	72.16	43.07	29.09	0.00	24.00	0.00
10.10.20	5.788	178.1172	179.2148	-	0.00	1.0977	73.71	41.29	32.42	0.00	24.00	0.00
11.10.20	6.119	193.3281	194.1094	-	0.00	0.7813	73.25	41.68	31.58	0.00	24.00	0.00
12.10.20	5.914	191.0078	192.0000	-	0.04	0.9922	73.28	42.39	30.89	0.00	24.00	0.00
13.10.20	5.742	187.9453	188.9609	-	0.00	1.0156	72.70	42.21	30.48	0.00	24.00	0.00
14.10.20	5.614	171.4453	172.2266	-	0.03	0.7813	73.99	41.31	32.67	0.00	24.00	0.00
15.10.20	5.749	186.1797	187.3594	-	0.00	1.1797	73.16	42.36	30.80	0.00	24.00	0.00
16.10.20	5.964	186.1875	186.7656	-	0.00	0.5781	73.77	41.81	31.96	0.00	24.00	0.00
17.10.20	8.154	280.4297	281.8672	-	0.00	1.4375	72.61	43.61	29.00	0.00	24.00	0.00
18.10.20	9.000	309.2656	310.7188	-	0.00	1.4531	72.61	43.59	29.03	0.00	24.00	0.00
19.10.20	8.210	272.2422	273.3828	-	0.00	1.1406	73.02	42.94	30.08	0.00	24.00	0.00
20.10.20	9.286	331.0625	332.7344	-	0.05	1.6719	71.84	43.87	27.97	0.00	24.00	0.00
21.10.20	10.472	346.1406	348.0469	-	0.05	1.9063	74.02	43.85	30.18	0.00	24.00	0.00
22.10.20	10.961	363.7578	365.7656	-	0.00	2.0078	74.23	44.18	30.05	0.00	24.00	0.00
Итого	193.857	6149.4844	6180.4453	0.0000	1.98	30.9612	73.86	42.41	31.45	0.15	719.85	0.15

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.10.20	24:00	2034.646	68198.33	68703.27	4.10	6547.78
23.09.20	00:00	1840.789	62048.84	62522.83	2.11	5827.93
Итого		193.857	6149.48	6180.45	1.98	719.85

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.85 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.149 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

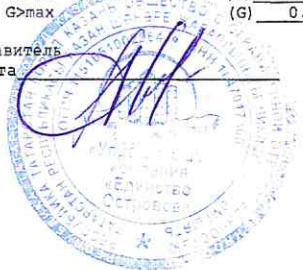

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ОКТ 2020

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.

Организация У.К. Единое Остров Номер договора _____
 Адрес Тэцевская 4 Б МП Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 413919
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 1 л/Имп


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2020 по 22.10.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонна				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
23.09.20	2.405	91.8604	92.4521	-	0.00	0.5918	72.76	46.66	26.10	0.00	24.00	0
24.09.20	3.689	121.7773	122.3291	-	0.00	0.5518	73.74	43.52	30.22	0.00	24.00	
25.09.20	4.577	149.0225	149.2217	-	0.00	0.1992	73.46	42.82	30.64	0.00	24.00	
26.09.20	4.538	129.9238	130.0518	-	0.00	0.1279	76.10	41.24	34.86	0.00	24.00	
27.09.20	4.436	129.8594	129.8789	-	0.00	0.0195	75.55	41.46	34.09	0.00	24.00	
28.09.20	4.237	128.4961	128.5908	-	0.00	0.0947	75.39	42.49	32.90	0.00	24.00	
29.09.20	4.334	124.9453	125.1162	-	0.00	0.1709	76.21	41.60	34.61	0.00	24.00	
30.09.20	4.146	115.6182	115.8008	-	0.00	0.1826	77.20	41.41	35.79	0.00	24.00	
01.10.20	4.041	123.1250	123.4580	-	0.00	0.3330	75.03	42.28	32.75	0.00	24.00	
02.10.20	3.963	120.6582	121.0352	-	0.00	0.3770	75.15	42.38	32.77	0.00	24.00	
03.10.20	3.863	115.4678	115.8213	-	0.00	0.3535	75.70	42.31	33.39	0.00	24.00	
04.10.20	4.892	140.8535	141.1367	-	0.00	0.2832	75.90	41.24	34.66	0.00	24.00	
05.10.20	4.868	152.6270	153.0400	-	0.00	0.4131	74.85	43.03	31.82	0.00	24.00	
06.10.20	4.440	131.4238	131.7139	-	0.00	0.2900	75.41	41.69	33.72	0.00	24.00	
07.10.20	4.271	140.1133	140.6494	-	0.00	0.5361	73.07	42.66	30.41	0.00	24.00	
08.10.20	4.497	158.0000	158.6758	-	0.00	0.6758	71.73	43.34	28.39	0.00	24.00	
09.10.20	4.227	145.0557	145.5459	-	0.00	0.4902	72.22	43.16	29.07	0.00	24.00	
10.10.20	4.361	136.3477	136.8906	-	0.00	0.5430	73.81	41.90	31.92	0.00	24.00	
11.10.20	4.667	147.8213	148.3184	-	0.00	0.4971	73.29	41.79	31.50	0.00	24.00	
12.10.20	4.584	146.2451	146.5439	-	0.00	0.2988	73.34	42.07	31.27	0.00	24.00	
13.10.20	4.299	144.4307	144.7207	-	0.00	0.2900	72.77	43.07	29.70	0.00	24.00	
14.10.20	4.334	133.4580	133.9980	-	0.00	0.5400	74.09	41.68	32.41	0.00	24.00	
15.10.20	4.267	140.3740	140.9824	-	0.00	0.6084	73.20	42.87	30.33	0.00	24.00	
16.10.20	4.532	144.6533	145.3184	-	0.00	0.6650	73.81	42.56	31.26	0.00	24.00	
17.10.20	6.168	213.2988	213.9697	-	0.00	0.6709	72.67	43.83	28.84	0.00	24.00	
18.10.20	6.852	232.7549	233.4434	-	0.00	0.6885	72.69	43.32	29.37	0.00	24.00	
19.10.20	6.468	212.8301	213.4678	-	0.00	0.6377	72.98	42.66	30.32	0.00	24.00	
20.10.20	7.681	270.4707	271.6143	-	0.00	1.1436	71.90	43.58	28.32	0.00	24.00	
21.10.20	8.851	295.3682	296.6729	-	0.00	1.3047	74.09	44.20	29.89	0.00	24.00	
22.10.20	9.335	312.1572	313.8457	-	0.00	1.6885	74.27	44.44	29.83	0.00	24.00	
Итого	147.822	4749.0371	4764.3037	0.0000	0.00	15.2665	73.91	42.86	31.06	0.01	719.99	0.00

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.10.20	24:00	331.133	13965.04	14026.57	0.00	2952.32
23.09.20	00:00	183.310	9216.01	9262.27	0.00	2232.33
Итого		147.822	4749.04	4764.30	0.00	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.
 Период отключения питания (U) 0.005 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

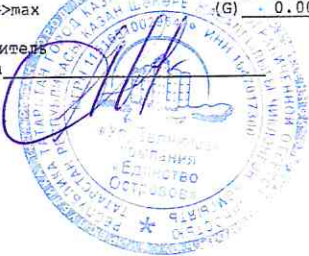

КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 ул. ТЭЦЕВСКАЯ, 3 Тел: 202-16-76

23 ОКТ 2020

Ведомость получил:

Подпись Котельникова Ж.А.
 Котельникова Ж.А.